

POLACZENIA WYKONAWCZE


- DO INSTALACJI WYKONAWCZEJ ŁĄCZYĆ LINKĄ MEDIANĄ 6MM² RUROCIĄŁ, OBUDOWY METALOWE, KONSTRUKCJE WSPORCZĄ, METALOWE OBUDOWY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, DRABINY KABLOWE TYP.
- WŁĄCZNIKI INSTALOWAĆ Z MATERIAŁÓW ODOLNYCH (PLASTOWE ZŁĄCZKA, APARATURA POMAROWA TYP.) W PRZEWODACH INSTALACJA CO, WODY I WENTYLACJA NALIZY ZWISZAJĄCĄ LINKĄ MEDIANĄ 6MM² POŁĄCZENIA NALIZY WYKONAĆ W TAKI SPOSÓB ABY ZAPĘDZIĆ CIĄŻARÓŚĆ GILWANCJONĄ, OBUDOWY ODŁĘGŁYCH POŁĄCZENIOM WYKONAWCZYM.
- BEZPIECZNIKI W POMIESZCZENIACH WYKONAĆ NA OSŁONIE NA WYSOKOŚCI 100CM NAD POSADZKĄ I POMALOWAĆ W BIAŁO-ZIELONE PASTY. W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH BEZPIECZNIKI WYKONAĆ POD POSADZKĄ PRZY CZYM PUNKTY PRZEMIENIENIA WYPROWADZIĆ POD POSADZKĄ I POMALOWAĆ W BIAŁO-ZIELONE PASTY.
- POŁĄCZENIA WYKONAWCZE PRZEWODNIE OD BEZPIECZNIKA DO CENTRALI WENTYLACYJNYCH I ROZDZIELNI SPRZĘTOWYCH WYKONAĆ LINKĄ MEDIANĄ 16MM² LINKĘ PRZEWODZĄCĄ POD TYNKIEM W RURZE INSTALACYJNEJ UNIEPALONEJ.


WYKONANIE INSTALACJI

- INSTALACJE ODBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
- OCHRONA OD PORAZÓW PRZY DOTYKU POŚREDNIEM-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WYŁĄCZNIK RÓDNIOWOPRĄDOWY.
- INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTAKACH KABLOWYCH NAD SUFITAM PODMIESZCZONYM ORAZ W BRZUCHACH POD TYNKIEM, ODPOWIEDNIE PRZEWODY UKŁADAC W RURACH OSŁONOWYCH.
- INSTALACJE OGNIAZD WYKONAĆ WYKONAĆ PRZEWODNIE NEN-N-J 3x0,5mm².
- WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OGNIAZD WYKONAWCZYCH:
- GN. WTYKOWE OSŁONIE W POMIESZCZENIACH h=0,3m
- OSŁONKIENIE RG/1 OSŁONKIENIE OSŁONKIENIE RG/1 ROZDZIELNICZNY RG.
- OSŁONKIENIE RG/2 BIEG WYKONAWCZY W SPECJALNE PRZEDZIOŁY TORÓW PRĄDOWYCH.
- LOKALIZACJE WIESELKÓW URZĄDZEŃ PORÓWNAĆ Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ.

LEGENDA:

- GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z
- GNIAZDO INSTALACYJNE 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE
- ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
- WYŁĄCZNIK PRZECIWOPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
- WTP

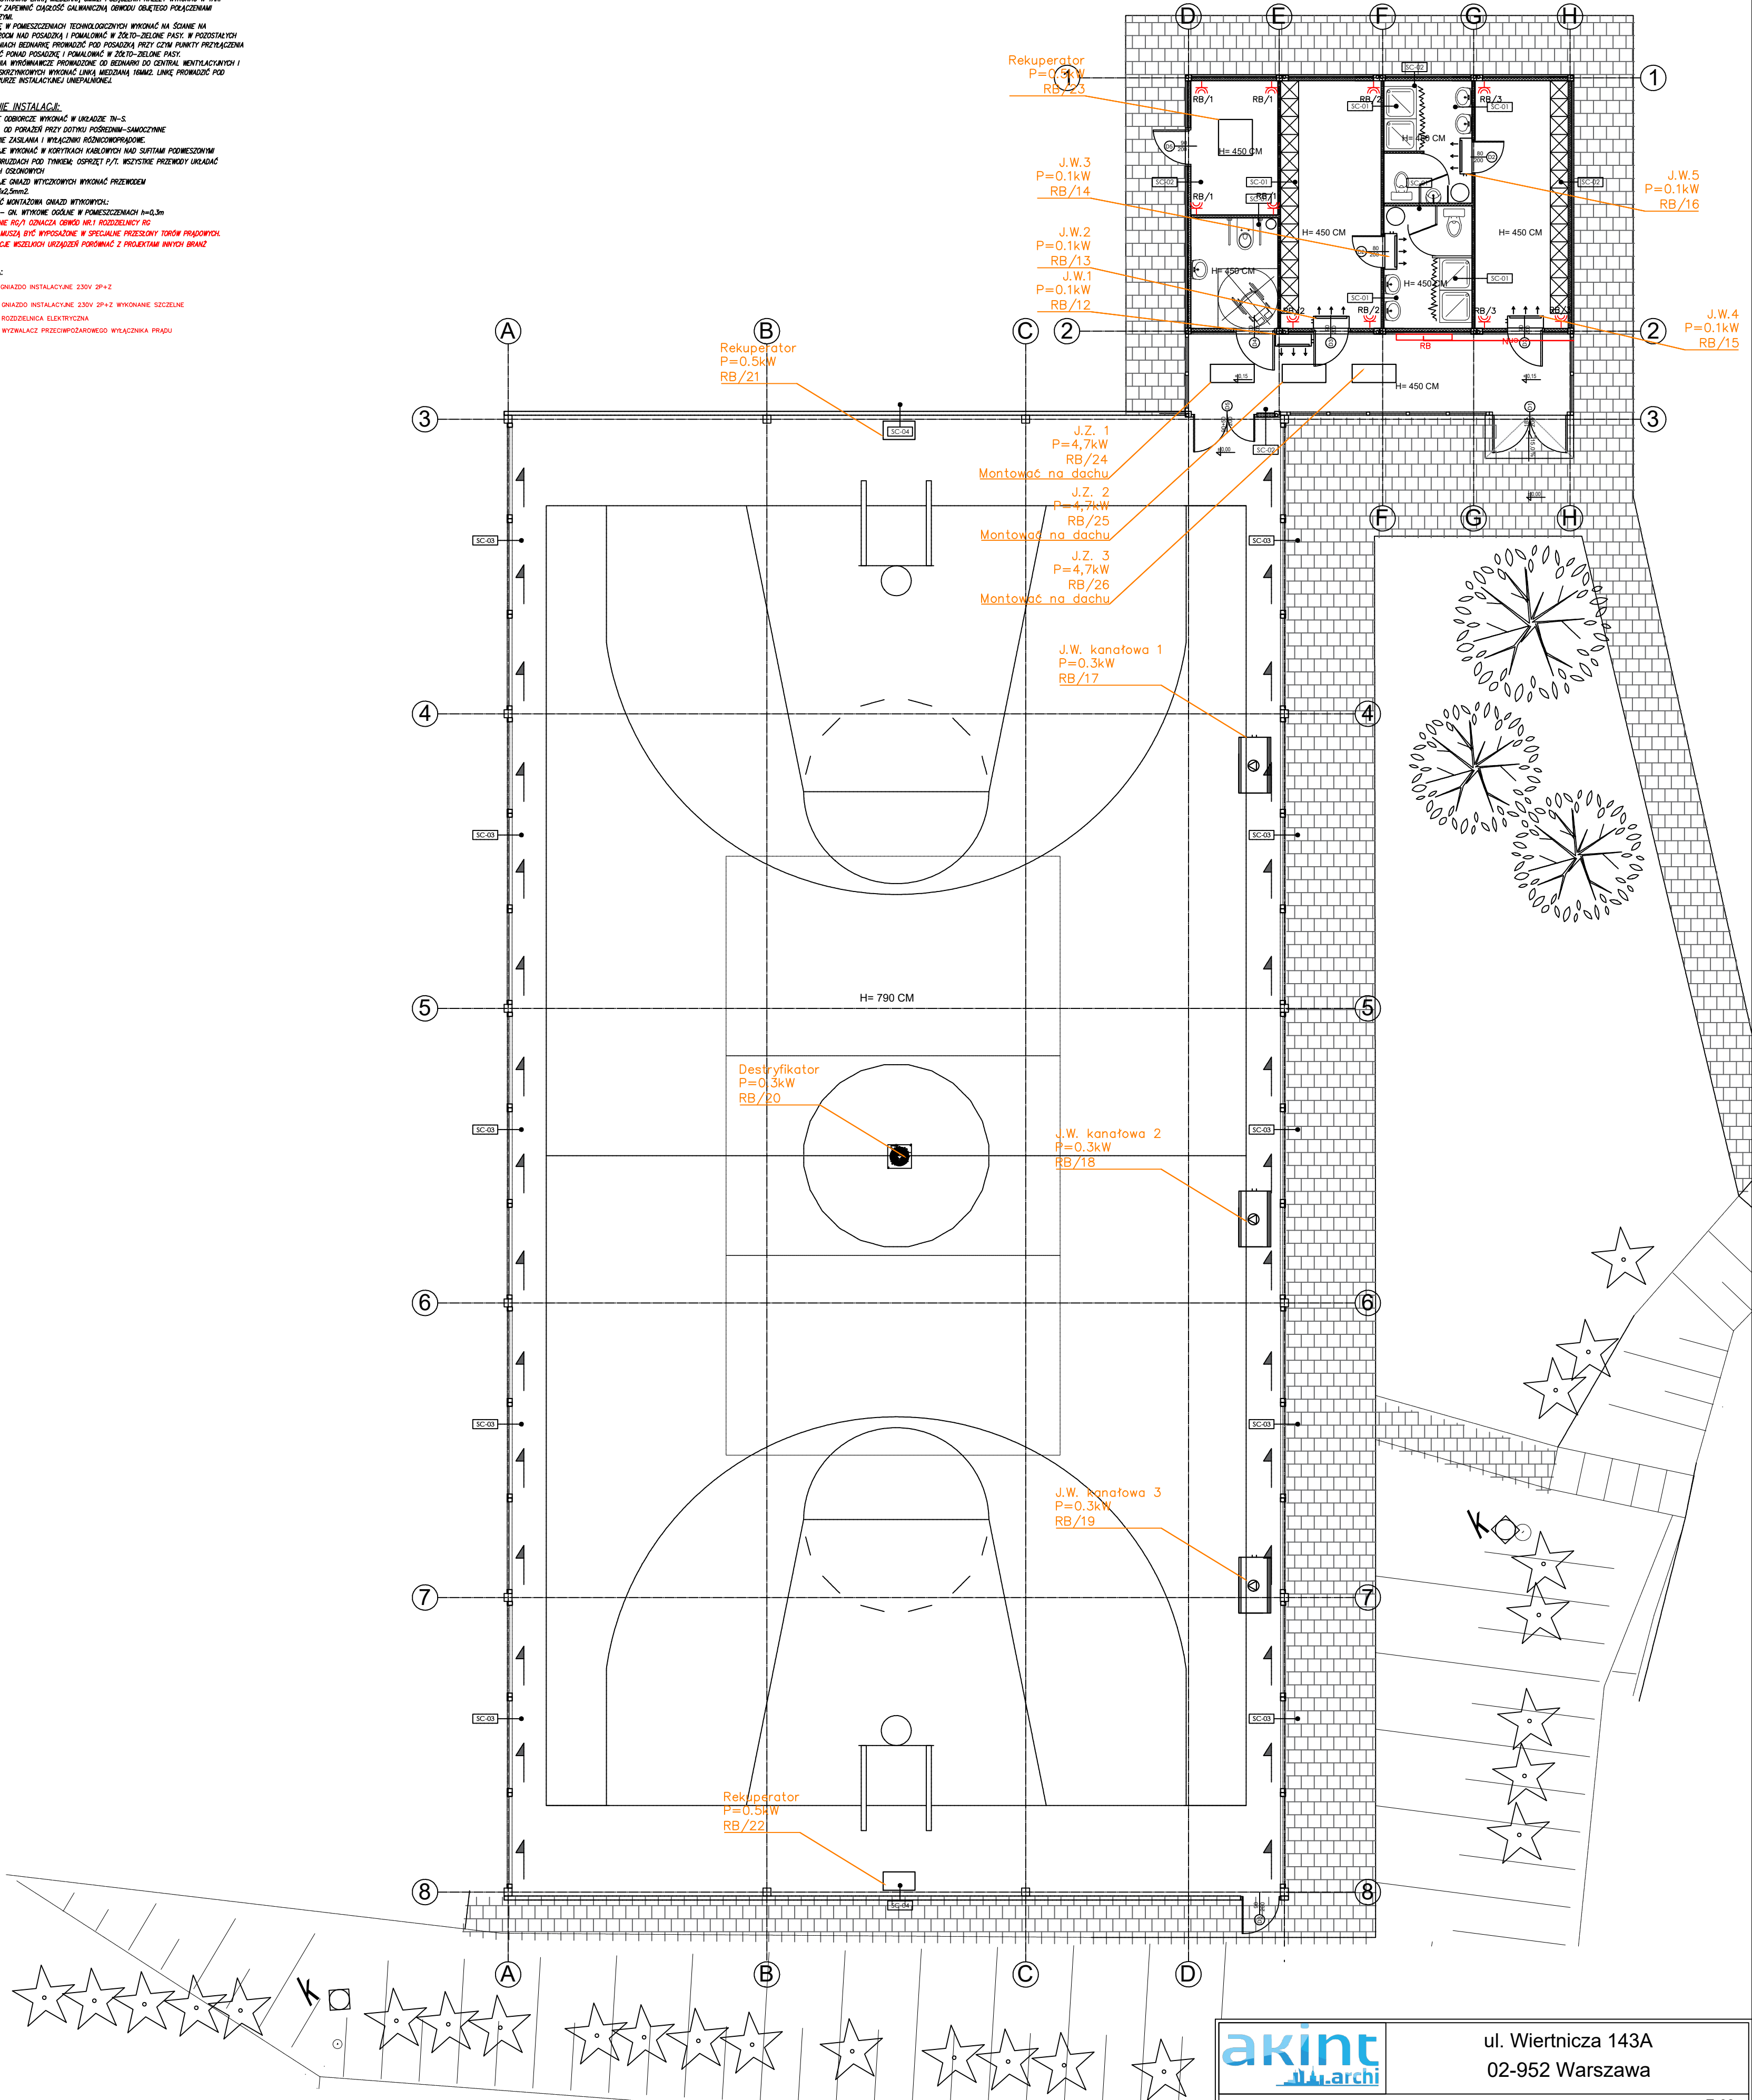

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
|  akint archi | | ul. Wiertnicza 143A 02-952 Warszawa | |
| RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | E-02 nr. rysunku | |
| ZADANIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BRZEZINACH WRAZ Z ZADANIEM BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WZWA, adres: 102101, 1.0008.28611 adres: IDENTYFIKATOR.DZ.EWD. 102101, 1.0008.28611 | | 1:100 skala | |
| Powiat Brzeziński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 56-060 Brzeziny | | PB studium | |
| projektant: mgr inż. Marek Szamocki nr upr. LOD/1911/PWOE/12 upr. bud. w spec. inst. el. do proj. bez ogr. | asystent: mgr inż. Robert Nawrot +48 515 199 725 | sprawdzający: mgr inż. Jacek Frydrysiak nr upr. 617/94/WŁ upr. bud. w spec. inst. el. do proj. bez ogr. | EL branża 15.12.21 data |